
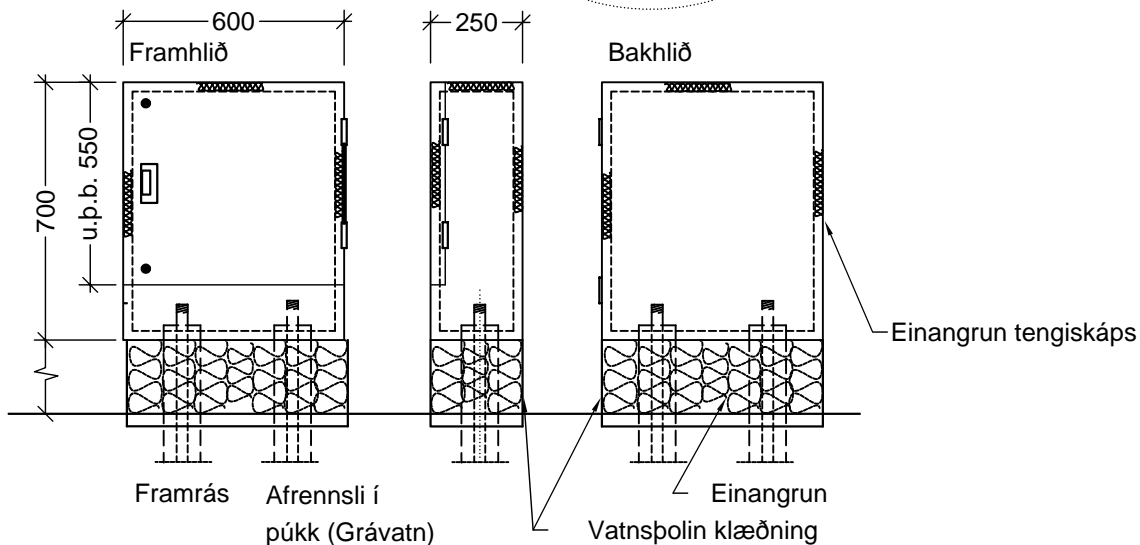


JAFARVEITUR OR - TENGISKÁPUR - GERÐ A

Tengiskápur
(Eign húseiganda)
Lágmarks stærð (mm):
700 X 600 X 250 (H x B x D)

Toppur

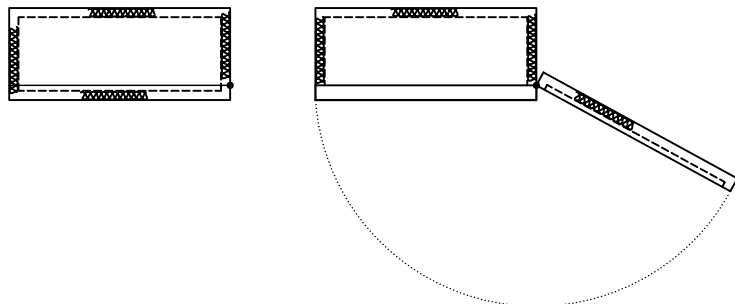

Tengiskápur (A) fyrir tengigrind hitaveitu.

- Húseigandi leggur til tengiskáp. Skápurinn er eign húseiganda.
- Tengiskápur á að vera utanhúss (t.d. á húsi / verönd). Ganga þarf frá tengilögnum þannig að ekki sé hætt á frostsKemmdum.
- Stærð á tengiskáp: Lágmarksstærð er 700 mm x 600 mm x 250 mm (H x B x D). Hurð þarf að vera vel opnanleg til að auðvelda aðgengi að inntaki og búnaði hitaveitu. **Lágmarksstærð rúmar aðeins búnað hitaveitu.**
- Þéttleiki: Tengiskápur þarf einnig að vera ryk- og regnþéttur (IP 53).
- Einangrun: Uppfylla þarf lágmarkskröfu k einangrun = $1,4 \text{ W/m}^2 / ^\circ\text{C}$ (t.d. Mambo-svampur eða sambærilegt).
- Aðgengi: Ganga þarf frá tengiskáp þannig að starfsmenn hitaveitu hafi greiðan aðgang til eftirlits og viðhalds.
- Afrennsli: Húseigandi þarf að ganga frá afrennsli úr tengiskáp og út í "PÚKK" áður en af tengingu við hitaveitu getur orðið.

B 23.08.06 IHN	OR logo í lit sett inn
A 04.07.06 IHN/EL	Texti leiðréttur.
Br.: Dags.: Han.: Yfirf.: Samp.: Lýsing:	



Bæjarhálsi 1 · 110 Reykjavík
Sími 516 6000 · Fax 516 6709
www.or.is
Dreifing

Hannað: BP/ÆL
Samb.: Kt.:

Teiknað: IHN
Kt.:

Yfirarið: BP
Dags.: 14.12.05

Jaðarveitur

Tengiskápur LAC-710-03 Uppf. 23.08.06
Stærð og frágangur
Inntak hitaveitu

Kvarði: 1:20/A4

Ferli=
Verkefnisnr.:

Sæti+
Teikn.nr.: 160-ORh-0002

Staður +

B